

ACM クールミスター湿度試験

2023.5月 作成


アクアシステム株式会社

<条件>

- ・湿度計はノズル先端から2mの位置に設置
- ・水量は160cc/h (50cmの距離で濡れない程度)
- ・テスト場所：10平米(小部屋)

※測定結果 (テスト開始温度：22.5°C)

時間 (分)	0	10	20	30	40	50	60
ファン有	74	74	74	73	73	74	74
ファン無	74	76	76	77	78	79	79

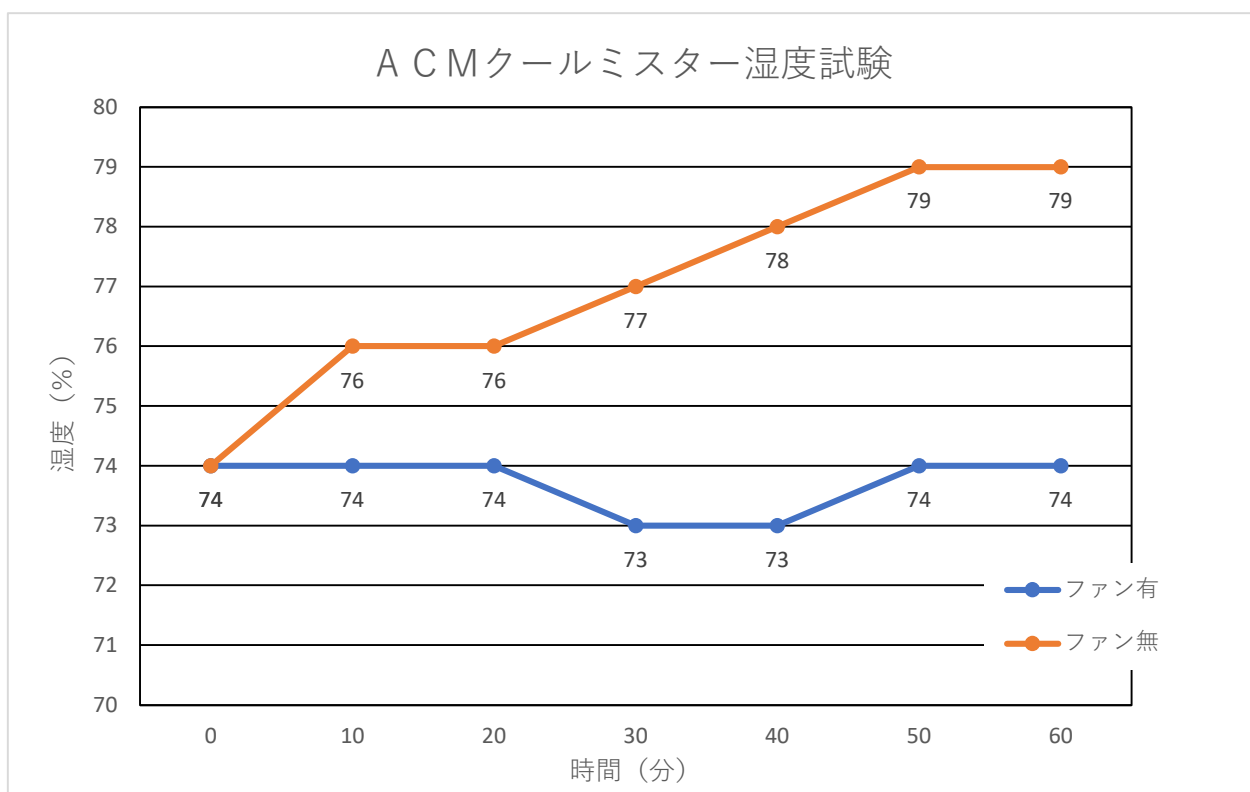

<結果>

- ・ファン無 → 湿度+10%以下/60分
- ・ファン有 → ほぼ横ばい傾向